

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-30 (ond@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Туруханскому району

663230, с. Туруханск, ул. Советская, 31 тел. 8(39190) 4-42-55 (ond-igarka@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 46/1/1-6

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад «Аленушка» п. Светлогорск

(далее – МКДОУ «Детский сад «Аленушка» п. Светлогорск)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,

юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Туруханского района Красноярского края по пожарному надзору Д.Н. Веркеева от 30.11.2018 № 46, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. 07 декабря 2018 года по 12 ч. 00 мин. 12 декабря 2018 года, проведена плановая выездная проверка заместителем главного государственного инспектора Туруханского района Красноярского края по пожарному надзору Веркеевым Д.Н.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

МКДОУ «Детский сад «Аленушка» п. Светлогорск, расположенного по адресу: 663214, Красноярский край, Туруханский район п. Светлогорск ул. Энергетиков д. 21 «А»

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей МКДОУ «Детский сад «Аленушка» п. Светлогорск Якуповой

З.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
46/1/1	В МКДОУ «Детский сад «Аленушка» п. Светлогорск под лестничным маршем центрального входа организовано хранение горючих материалов (линолеум, древесина).	Подпункт "к" пункта 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»: На объектах защиты запрещается устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также	01.08.2019	

		хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.		
46/1/2	В МКДОУ «Детский сад «Аленушка» поэтажные эвакуационные выходы на лестничные клетки не оборудованы самозакрывающимися дверьми с уплотнением в притворах.	Ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 4.2.7 Свода правил (СП) 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России № 171 от 25.03.2009: Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	01.08.2019	
46/1/3	В МКДОУ «Детский сад «Аленушка» п. Светлогорск не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны.	Пункт 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.08.2019	
46/1/4	На здании МКДОУ «Детский сад «Аленушка» п. Светлогорск отсутствует указатель с обозначением направления движения к пожарным гидрантам и расстояния до их месторасположения.	Пункт 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»: Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	01.08.2019	
46/1/5	В МКДОУ «Детский сад «Аленушка» п. Светлогорск отсутствует эвакуационное освещение, работающее в круглосуточном режиме либо автоматическом режиме при отключении рабочего освещения.	Пункт 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»: Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	01.08.2019	
46/1/16	Деревянные конструкции чердачного помещения (стропила и обрешетка) не обработаны огнезащитным составом не ниже 2 группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292.	Ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 137 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Конструктивное исполнение строительных элементов зданий, сооружений не должно являться причиной скрытого распространения горения по зданию, сооружению.	01.08.2019	

		<p>Раздел 5 п. 5.4.5 свода правил (СП) 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденного приказом МЧС России № 693 от 21.11.2012: В зданиях I - IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровлю следует выполнять из негорючих материалов, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II - IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения.</p>		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

Туруханского района Красноярского края

по пожарному надзору Д.Н. Веркеев

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

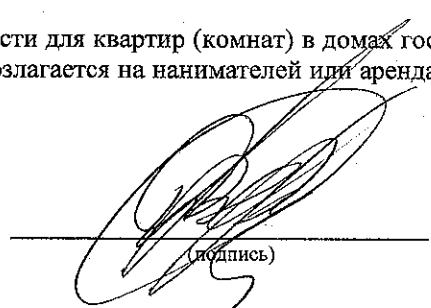

(подпись)

М.Л.И.*

«12» декабря 20 12 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Заведующий Лесовое З.М.

(должность, фамилия, инициалы)

«12» декабря 20 12 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору